



HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

DISPENSADOR DE AGUA

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21307/20302	51901	48	S/C	PIEZA	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 1

* - DISPENSADOR DE PISO PARA AGUA

PESO Y DIMENSIONES

* - DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA): 32 X 34 X 86 CM

* - PESO: 5,1 KG

DETALLES TÉCNICOS

* - TIPO DE INSTALACIÓN: INDEPENDIENTE

* - TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA: 90 °C

* - COLOR: BLANCO

* - BANDEJA DE GOTEO EXTRAIBLE

* - TEMPERATURA MÍNIMA DE AGUA: 10 °C

* - CONTROL DE ENERGÍA

* - CONSUMO DE ENERGÍA (REFRIGERACIÓN): 75 W

* - FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 60

* - CONSUMO DE ENERGÍA (CALEFACCIÓN): 550 W

* - VOLTAJE DE ENTRADA AC: 110





HOJA: 2 DE 2		RENGLÓN:
FICHA TÉCNICA		
NÚMERO DE PROCESO		
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33	
NOMBRE GENÉRICO		
DISPENSADOR DE AGUA		
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN		
FT:	1	
GARANTÍA:	24 MESES	
CADUCIDAD:	NO APLICA.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:	NO APLICA.	
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:	NO APLICA.	
MUESTRAS:	NO APLICA.	
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	NO APLICA.	
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:	SI.	

POR EL ÁREA REQUERENTE


DRA JESSICA KRISTAL RÍO MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESÁ CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD



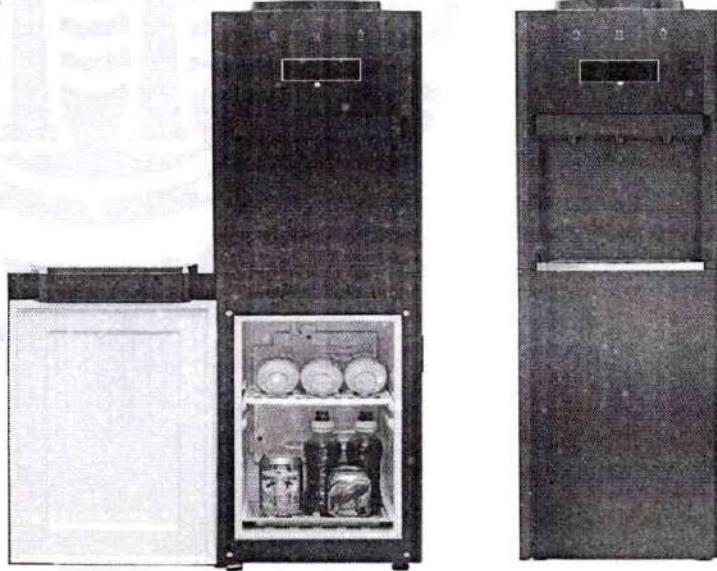

HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRENT	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
DISPENSADOR DE AGUA CON FRIGOBAR					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308/20201	51901	48	S/C	EQUIPO	2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	2				
<ul style="list-style-type: none"> * - 3 TEMPERATURAS: FRÍA, TEMPLADA Y CALIENTE * - CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 2.0 L/HR A 10°C * - CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5.0 L/HR A 85°C * - SEGURO ANTI-QUEMADURAS * - RECOGEDOR DE AGUA REMOVIBLE * - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR * - FLUJO DE AGUA 1.2 L/MIN * - CAPACIDAD DENTRO DEL DISPENSADOR 15.0 L * - CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 11.0 Y 19.0 L * - COLOR: NEGRO * - DIMENSIONES: * - ALTO: 103.5 CM * - ANCHO: 34.0 CM * - FONDO: 31.0 CM 					
					



HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

DISPENSADOR DE AGUA CON FRIGOBAR

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

FT: 2

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA.

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA.

MUESTRAS: NO APLICA.

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA.

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI.


POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESÁ CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD



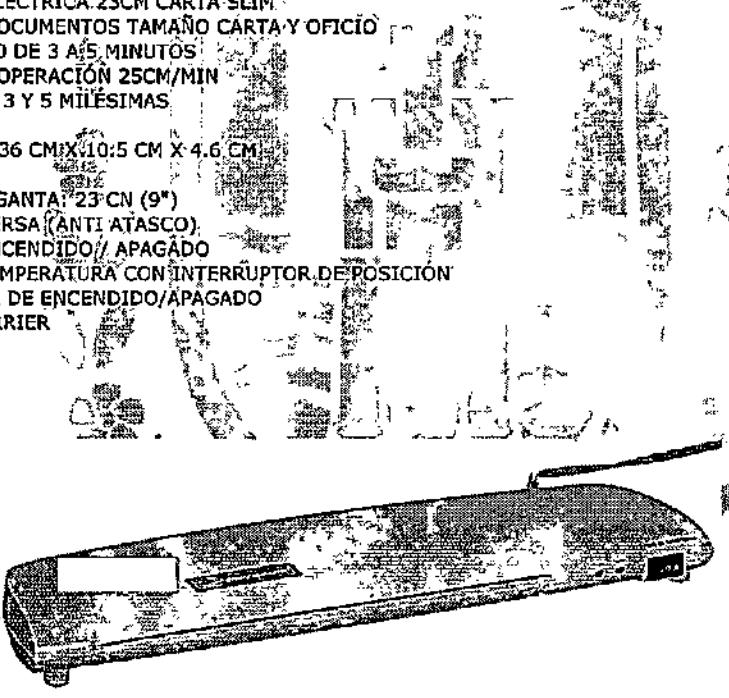

HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERIDORA	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
ENMICADORA TÉRMICA					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20508	51901	48	S/C	PIEZA	1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FTS	3				
<ul style="list-style-type: none"> * - ENMICADORA ELÉCTRICA: 23CM CARTA SLIM * - EQUIPO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO * - CALENTAMIENTO DE 3 A 5 MINUTOS * - VELOCIDAD DE OPERACIÓN 25CM/MIN * - PARA MÍCAS DE 3 Y 5 MILÉSIMAS * - 2 RODILLOS * - DIMENSIONES: 36 CM X 10.5 CM X 4.6 CM * - PESO: 0.7 KG * - ANCHO DE GARGANTA: 23 CM (9") * - BOTÓN DE REVERSA (ANTI ATASCO) * - CONTROL DE ENCENDIDO/ APAGADO * - CONTROL DE TEMPERATURA CON INTERRUPTOR DE POSICIÓN * - LED INDICADOR DE ENCENDIDO/ APAGADO * - NO UTILIZA CARRIER 					





HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
ENMICADORA TÉRMICA	
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
FT:	3
<p>GARANTÍA: 24 MESES.</p> <p>CADUCIDAD: NO APLICA.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA.</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA.</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA.</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI</p>	

POR EL ÁREA REQUERENTE



DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA


DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE





HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:												
FICHA TÉCNICA													
NÚMERO DE PROCESO: 21307													
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA												
ORIGEN DE RECURSO	RAMO 33												
NOMBRE GENÉRICO: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL													
<table border="1"> <tr> <td>CLAVE DE PROCESO</td> <td>PARTIDA PRESUPUESTAL</td> <td>UNIDAD APLICATIVA</td> <td>CLAVE</td> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> <td>CANTIDAD SOLICITADA</td> </tr> <tr> <td>21307.</td> <td>51901</td> <td>48</td> <td>S/C</td> <td>EQUIPO</td> <td>4</td> </tr> </table>		CLAVE DE PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	21307.	51901	48	S/C	EQUIPO	4
CLAVE DE PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA								
21307.	51901	48	S/C	EQUIPO	4								
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS													
FT:	4												
<p>FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER. • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL, HASTA 17 PPM. • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: NORMAL, HASTA 4 PPM. • SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA): NEGRO VELOCIDAD MÁXIMA DE 16 SEGUNDOS; COLOR 27 SEGUNDOS. • CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 20,000 PÁGINAS. • VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 250 A 550. • CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. • CALIDAD DE IMPRESIÓN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. • VELOCIDAD DEL PROCESADOR 600 MHZ. • LENGUAJES DE IMPRESIÓN PCLM/PCLM. • MONITOR 2 LÍNEAS, PANTALLA RETROILUMINADA LCD MONOCROMO DE 16 CARÁCTERES. • CAPACIDAD EPRINT. • IMPRESIÓN MÓVIL: EPRINT, APPLE AIRPRINT. • CONECTIVIDAD ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INCORPORADO. • REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS 10 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS/64 BITS), WINDOWS® XP (32 BITS) (SP2 O SUPERIOR). SE REQUIEREN 200 MB DE ESPACIO MÍNIMO EN EL DISCO DURO (CD PAQUETE WEB). SE NECESITAN AL MENOS 400 MB DE ESPACIO EN LA UNIDAD DE DISCO DURO, AL MENOS 512 MB DE RAM INSTALADO; CD-ROM/DVD O INTERNET, PUERTO USB O DE RED, MAC OS X Y 10.6, PROCESADOR POWERPC G4, G5 O INTEL® CORE™, 500 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, CDROM/DVD-ROM O INTERNET, PUERTO DE RED O USB. • SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: INSTALACIONES COMPLETAS DE SOFTWARE ADMITIDAS EN: WINDOWS 10 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS). • WINDOWS VISTA (32 BITS/64 BITS), WINDOWS XP (32 BITS) (SP2 O SUPERIOR); INSTALACIONES ÚNICAMENTE DE CONTROLADORES ADMITIDAS EN: WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (X64) (SP1), WINDOWS SERVER 2008 (STANDARD EDITION), WINDOWS SERVER 2008 (ENTERPRISE EDITION), WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS/64 BITS) (SP2 O SUPERIOR), WINDOWS XP (64 BITS) (SP2 O SUPERIOR), MAC OS X V 10.6.8 O SUPERIOR. • MEMORIA ESTÁNDAR 128 MB. • MANEJO DE PAPEL PARA ENTRADA, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA DE 150 HOJAS. • SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA PARA 50 HOJAS BOCA ABajo. • CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS): HASTA 50 HOJAS. • IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL. • TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, 16,000, 10X15 CM, POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL,C5,B5). • TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: 3 X 5 A 8,5 X 14 PULGADAS. • TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: BANDEJA PRIORITARIA: 76 X 127 A 216 X 356. • TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, FOLLETO, COLOR, BRILLANTE, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, COMÚN, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TARJETAS POSTALES, TRASparencias, EQUITUETAS, SOBRES. • PESOS DE MEDIOS, ADMITIDOS: HOJAS SUELTAS: 60 A 120 G/M² (MÉTA AMBICIOSA:-163G/M²); SOBRES: 60 A 90 G/M²; POSTALES: 135 A 175 G/M² (36 A 47 #); PAPEL SATINADO HP: 130 A 220 G/M². • TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA. • FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: EL SOFTWARE DE ESCANEOS DE WINDOWS ADMITE LOS FORMATOS DE ARCHIVO: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; EL SOFTWARE DE ESCANEOS DE MAC ADMITE LOS FORMATOS DE ARCHIVO: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF BUSCABLE, RTF, TXT. • RESOLUCIÓN DE ESCANEOS, ÓPTICA: HASTA 1200 PPP. • TAMAÑO DE ESCANEOS, MÁXIMO 216 X 297 MM. • FORMATOS DE ARCHIVO ADMITIDOS: PDF, JPG, TIF, BMP, PNG. • MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN: ESCANEOS MEDIANTE UNA APLICACIÓN DE ESCANEOS HP LASERJET O SOFTWARE DE APLICACIÓN COMPATIBLE CON TWAIN O WIA. • VELOCIDAD DE COPIADO (NORMAL): NEGRO HASTA 17 CPM, COLOR HASTA 4CPM. • RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO): HASTA 300 X 300 PPP. • RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR): HASTA 300 X 300 PPP. • CONFIGURACIÓN DE REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS 25 A 400%. • COPIAS MÁXIMO: HASTA 99 COPIAS. • ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA 110 A 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); VOLTAJE DE ENTRADA: 220 A 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). 													

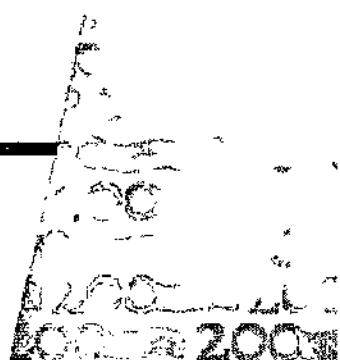



HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
FT:	4

GARANTÍA: 24 MESES.

CADUCIDAD: NO APLICA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

MUESTRAS: NO APLICA.

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB EN LA CUÁL SE PODRÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA


NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
GUILLOTINA MANUAL	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20508	51901	48	S/C	PIEZA	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 5

- * - TAMAÑO OFICIO.
- * - LONGITUD DE CORTE: 15"
- * - MATERIAL: MADERA.
- * - CAPACIDAD DE CORTE: 10 HOJAS.
- * - DIMENSIÓN DE BASE: 305MM X 425MM.
- * - BRAZO DE CORTE Y MANIJA DE METAL.
- * - GUIA DE PAPEL AJUSTABLE.
- * - NAVAJA DE CORTE SEGURA.
- * - CUADRÍCULA DE ALINEACION.
- * - RIEL LECTOR.
- * - SUJETADORES DE HOJAS
- * - COLOR INDISTINTO

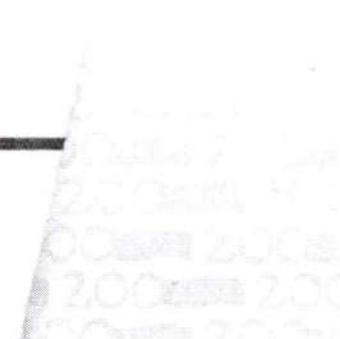



HOJA: 2 DE 2		RENGLÓN:
FICHA TÉCNICA		
NÚMERO DE PROCESO		
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33	
NOMBRE GENÉRICO		
GUILLOTINA MANUAL		
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN		
FT:	5	
GARANTÍA: 24 MESES.		
CADUCIDAD: NO APLICA.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA.		
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA.		
MUESTRAS: NO APLICA.		
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA.		
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA.		


POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL ROS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES



HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRENT	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
MINISPLIT 12000 BTU					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20508/20303/21321/203 02	51901	48	S/C	EQUIPO	22
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	6				
<p>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * - COLOR: BLANCO * - VOLTAJE: 115V * - CONTROL REMOTO: 1 * - UNIDAD INTERNA * - ANCHO DE LA UNIDAD INTERNA: 750 MM * - PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INTERNA: 200 MM * - ALTURA DE LA UNIDAD INTERNA: 285 MM <p>OTROS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * - NIVEL DE RUIDO: 28 DB * - CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA: SÍ * - PESO DE LA UNIDAD INTERNA: 8.5 KG * - PESO DE LA UNIDAD EXTERNA: 29 KG * - CON IMPACTO POSITIVO: SÍ * - CLIMATIZACIÓN * - POTENCIA DE REFRIGERACIÓN: 950 W * - TIPO DE AIRE ACONDICIONADO: MINISPLIT * - LUGARES DE COLOCACIÓN: DE PARED * - TIPO DE CLIMATIZACIÓN: FRÍO * - SEER: 12 * - CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: 12000 BTU * - FRIGORÍAS: 3000 FG * - TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R-410A * - UNIDAD EXTERNA * - ANCHO DE LA UNIDAD EXTERNA: 730 MM * - PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD EXTERNA: 285 MM * - ALTURA DE LA UNIDAD EXTERNA: 545 MM <p>KIT DE INSTALACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> * - PUNTAS DE COBRE DE ALTA CALIDAD DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO * - TUBERÍA DE COBRE DE 1/4 PULGADA DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE GAS * - MANGUERA DE DRENAJE * - CABLES DE ALIMENTACIÓN 					

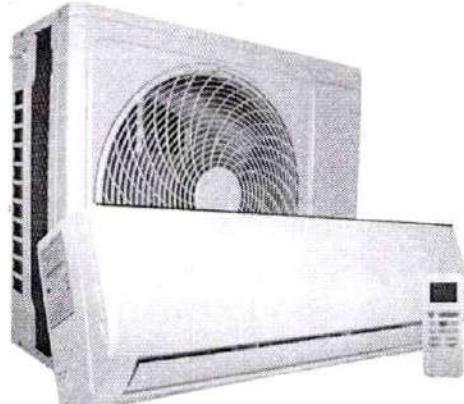



HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
MINISPLIT 12000 BTU	
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
FT:	6
GARANTÍA: 24 MESES	
CADUCIDAD: NO APLICA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA	
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: INCLUYE INSTALACIÓN	
MUESTRAS: NO APLICA	
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA	
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI.	

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESÁ CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

TERMO DE 9 LITROS

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20303/21103	51901	48	S/C	PIEZA	15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

7

* - MEDIDAS EXTERNAS: LARGO 30 CM X ANCHO 32 CM X ALTO 27.5 CM

* - MEDIDAS INTERNAS: LARGO 26 CM X ANCHO 27 CM X ALTO 23 CM

* - CAPACIDAD: 9 LITROS. ESPESOR: 1.8 CM.

* - COLOR: BLANCO



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORIGEN DEL RECURSO

NOMBRE GENÉRICO

TERMO DE 45 LITROS

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21103	51901	48	S/C	PIEZA	35

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 8

* - CAJA DE UNICEL COLOR BLANCA, CUADRADA. HIELERA CAPACIDAD 45-47 LITROS

MEDIDAS EXTERNAS:

- * - TAMAÑO 61CM X 40.5CM X 36.5CM
- * - 55CM X 34.5CM X 31.5CM
- * - RESISTENCIA 57 KILOGRAMOS
- * - CON AGARRADERA LATERAL EN AMBOS LADOS CON 2 ORIFICIOS PARA COLOCAR CUERDA.
- * - COLOR BLANCO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

X
DRA JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
REFRIGERADOR 11 PIES CÚBICOS					


PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20201	51901	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

9

- * - TIPO DE REFRIGERADOR TOP MOUNT (CONGELADOR EN LA PARTE SUPERIOR)
- * - DURABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA HASTA UN 50%
- * - PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO
- * - POTENCIA: 140 W
- * - VOLTAJE: 127 V
- * - MEDIDAS: ALTO: 163.5 CM, ANCHO: 60 CM, FONDO: 67.2 CM, PESO: 58 KG.
- * - LUZ INTERIOR: LED
- * - 6 ANAQUELES
- * - 1 CAJÓN
- * - 4 PARRILLAS
- * - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: TWIN COOLING PLUS
- * - MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO

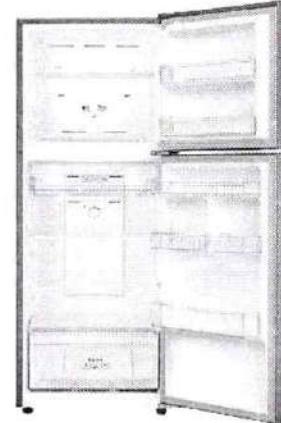




HOJA: 2 DE 2		RENGLÓN:
FICHA TÉCNICA		
NÚMERO DE PROCESO		
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33	
NOMBRE GENÉRICO		
REFRIGERADOR 11 PIES		
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN		
FT:	9	
GARANTÍA: 24 MESES		
CADUCIDAD: N/A		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A		
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A		
MUESTRAS: N/A		
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A		
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: MANUAL DE USUARIO		


POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA


LAET. MARTHA LAURA ROSAS DÍAZ
ADMINISTRADORA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA





HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRENT	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
MINISPLIT 36000 BTU					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20201	51901	48	S/C	EQUIPO	1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	10				
<p>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * - COLOR: BLANCO * - VOLTAJE: 230V * - CONTROL REMOTO: 1 * - UNIDAD INTERNA * - ANCHO DE LA UNIDAD INTERNA: 1259 MM * - PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INTERNA: 362 MM * - ALTURA DE LA UNIDAD INTERNA: 285 MM <p>OTROS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * - NIVEL DE RUIDO: 39 DB * - CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA: SÍ * - PESO DE LA UNIDAD INTERNA: 19/25 * - PESO DE LA UNIDAD EXTERNA: 65/70 * - CON IMPACTO POSITIVO: SÍ * - CLIMATIZACIÓN * - POTENCIA DE REFRIGERACIÓN: 14400 W * - TIPO DE AIRE ACONDICIONADO: MINISPLIT * - LUGARES DE COLOCACIÓN: DE PARED * - TIPO DE CLIMATIZACIÓN: FRÍO * - CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: 36000 BTU * - FRIGORIAS: 18000 FG * - TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R-410A * - UNIDAD EXTERNA * - ANCHO DE LA UNIDAD EXTERNA: 1030 MM * - PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD EXTERNA: 810 MM * - ALTURA DE LA UNIDAD EXTERNA: 420 MM <p>KIT DE INSTALACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> * - PUNTAS DE COBRE DE ALTA CALIDAD DE 1/4 PULGADA DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO * - TUBERÍA DE COBRE DE 3/8 - 5/8 PULGADA DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE GAS * - MANGUERA DE DRENAJE * - CABLES DE ALIMENTACIÓN 					





HOJA: 2 DE 2	RENGLÓN:
FICHA TÉCNICA	
NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
MINISPLIT 36000 BTU	
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
FT: 7	
GARANTÍA: 24 MESES	
CADUCIDAD: NO APLICA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA	
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: INCLUYE INSTALACIÓN	
MUESTRAS: NO APLICA	
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA	
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI.	

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

LAET. MARTHA LAURA ROSAS DÍAZ
ADMINISTRADORA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA